



② 屋外空気遮断器（ABB）

PPM 形

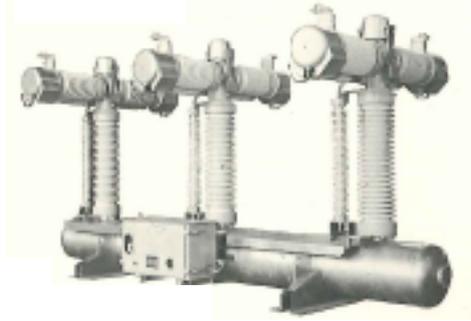

PP 形

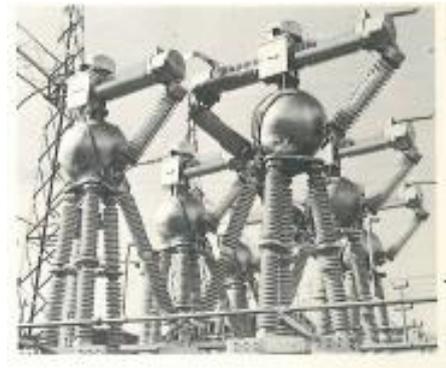

電圧クラス	形名・製造期間
24/36 72/84 120 kV	<p>昭和 38 年（1963 年） 昭和 56 年（1981 年） 平成 17 年（2005 年）</p> <p style="text-align: center;">PPM 形 ABB</p> <p style="text-align: right;">生産終了 保守終了</p>
154～240 kV	<p>昭和 39 年（1964 年） 昭和 54 年（1979 年） 平成 17 年（2005 年）</p> <p style="text-align: center;">PP 形 ABB</p> <p style="text-align: right;">生産終了 保守終了</p>

保守終了の経緯（サポートできないサービス）

項目	内容	理由
点検部品 事故対応部品	固定・可動コンタクト 操作弁、制御弁	数量減少、老朽化により金型維持困難、または製造所の廃業によります。
技術員の確保	分解・点検作業員の派遣	分解・点検作業の経験者は 2002 年までに退職し、対応できません。
技術的対応	・空気遮断に関する技術 ・空気遮断器の操作機構に関する技術	ABB の技術に関わった技術者は 2000 年までに退職し、対応できません。

屋外空気遮断器(ABB)生産終了・保守終了品 形式一覧

製作中止機器 空気遮断器(ABB)				代替器 ガス遮断器(GCB)					
形式	定格電圧	定格遮断電流	定格電流	タイプ	形式	定格電圧	定格遮断電流	定格電流	備考
PPM-32	24/36kV	25kA	800,1200,2000A	碍子形	GP3-4PF	24/36kV	40kA	2000A	
PPM-32H	24/36kV	40/31.5kA	600/1200A						
PPM-73	72/84kV	25/20kA	800,1200,2000A	タンク形	GT-7-43S	72/84kV	25kA	800/1200 2000A	
PPM-74H	72/84kV	31.5/25kA	800,1200,2000A						
PP-85	168kV	20kA	800,1200,2000A	碍子形	FA1-N	168kV	40kA	2000A 3000A	
PP-86	168kV	25kA	800,1200,2000A						
PP-87H	168kV	31.5kA	800,1200,2000A						

代替はGISもご検討ください