


碍子形変流器（CT） 異常時の処置と対策

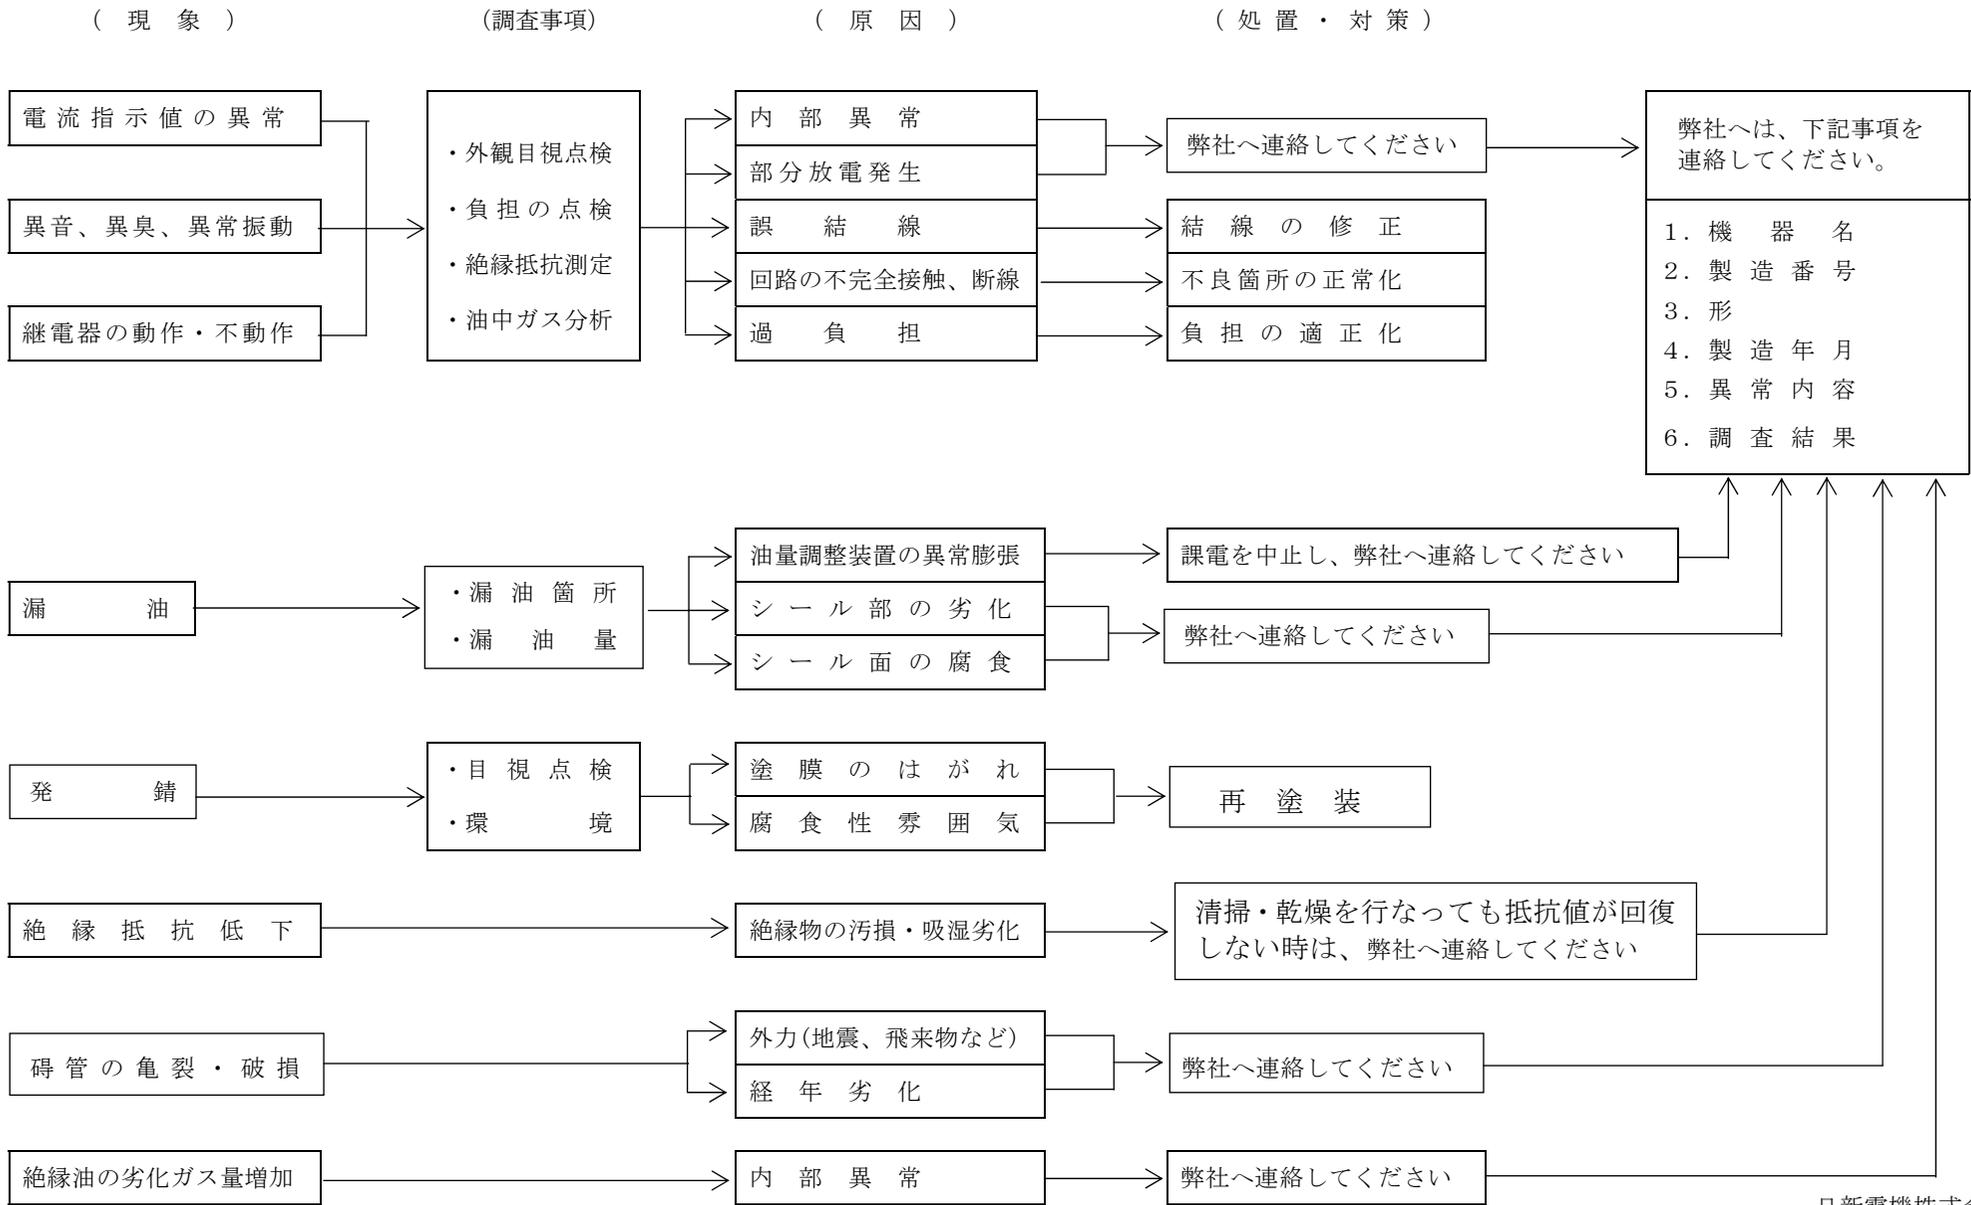

- 弊社へは、下記事項を連絡してください。

 1. 機器名
 2. 製造番号
 3. 形
 4. 製造年月
 5. 異常内容
 6. 調査結果